


Heizen:  
RR 3  
WW 14

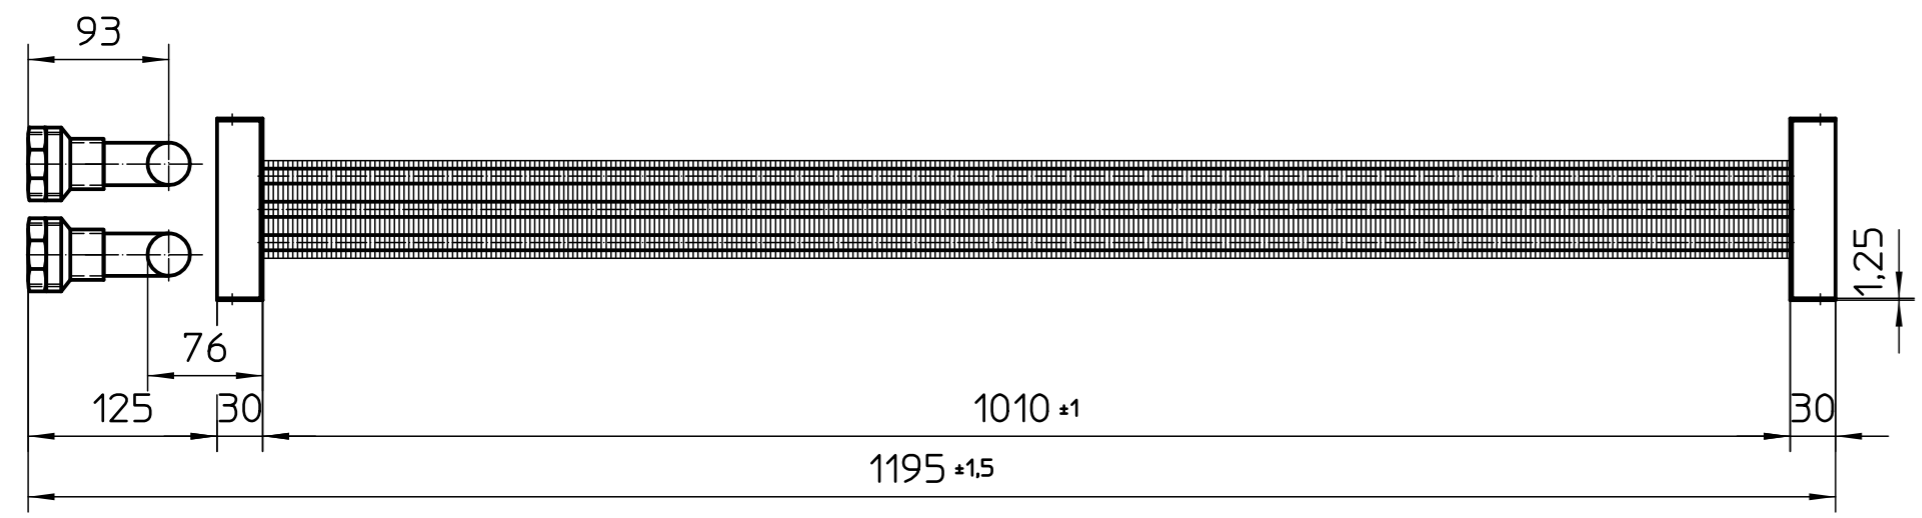

Betriebsdruck: 14 bar  
Prüfdruck: 22 bar  
Kernrohrdurchmesser: 9.52 mm  
Rohrteilung: 25x22 oder 25x19

Anzahl									
Stamm-Nr.	Stammteil-Nr.	 49794 Lingen Tel. 0591-7108-0			Index	Änderung	Name	Datum	
	Folge-Nr.				2	Innengewinde	fehrmann	26.09.00	
Projekt-Nr.		Erst.	26.09.00	p.backs	Format	Art-Gr.	SAP-Nr.	CAD-Nr.	Vers.
Auftr-Nr.		Änder.	12.07.06	feye	3	150	1010811	116937	2
STL-Nr.		Gepr.	12.07.06	feye	Werkstoff		Nr.		
		Freig.	12.07.06	feye	M 1:5	Abm. 120 X 0475 X 1195	Zul.Abw. ISO 2768-m		Revision
Wärmetauscher CuAl Heizen 3RR									Konstruk
BG10									Bl.